

### Kurzbeschreibung

Das EGS CO2 SE ist speziell konzipiert für die optimale Erfassung von CO<sub>2</sub>-Konzentrationen in der Atmosphäre. Das Signal wird vom Gassensor über einen 4..20-mA-Ausgang zum EGS CO<sub>2</sub> AE übertragen. Die Stromversorgung des EGS CO<sub>2</sub> SE sowie die Ansteuerung des im EGS CO<sub>2</sub> SE eingebauten Summers erfolgen durch das EGS CO<sub>2</sub> AE.

### Brief Description

The EGS CO<sub>2</sub> SE was specially designed for the optimal detection of CO<sub>2</sub> concentrations in the atmosphere. The signal is transmitted from the gas sensor to the EGS CO<sub>2</sub> AE via a 4..20 mA output. The power supply of the EGS CO<sub>2</sub> SE and the control of the buzzer installed in the EGS CO<sub>2</sub> SE are provided by the EGS CO<sub>2</sub> AE.



# ELREHA

ELEKTRONISCHE REGELUNGEN GMBH

Betriebsanleitung **5311556-0005**ge00  
Operating Instruction 2020-09-24, tkd/wr

CO<sub>2</sub> Sensor

## EGS CO<sub>2</sub> SE EGS CO<sub>2</sub> SE V2

### Technische Daten


Betriebsspannung (V+) ..... max. 22V DC, max. 150 mA  
Betriebstemperatur ..... -30..+40°C  
Lagertemperatur ..... -30..+60°C  
Umgebungsfeuchte ..... max. 80% r.F. nicht kondensierend  
Akustischer Alarm ..... > 88 dB  
Sensor ..... CO<sub>2</sub>, 0..5 Vol. %  
Sensorausgang (I) ..... 4..20 mA  
Spannungsversorgung int. Warnsummer (buzzer) ..... max. 12V DC  
Elektrischer Anschluss ..... steckbare Schraubklemmen, 2,5mm<sup>2</sup>  
Gehäuse ..... Wandmontage  
Schutzart ..... IP 53 (SE) / IP 65 (SE V2)

### Technical Data

Supply Voltage (V+) ..... max. 22V DC, max. 150 mA  
Operating Temperature ..... -30..+40°C  
Storage Temperature ..... -30..+60°C  
Ambient Humidity ..... max. 80% RH. not condensing  
Internal Audible Alarm ..... > 88 dB  
Sensor ..... CO<sub>2</sub>, 0..5 Vol. %  
Sensor Output (I) ..... 4..20 mA  
Power Supply for int. Buzzer ..... max. 12V DC  
Electrical Connection ..... plug-in type screw terminals, 2,5mm<sup>2</sup>  
Housing Type ..... Wall mounting  
Protection Class ..... IP 53 (SE) / IP 65 (SE V2)



### Abmessungen / Dimensions

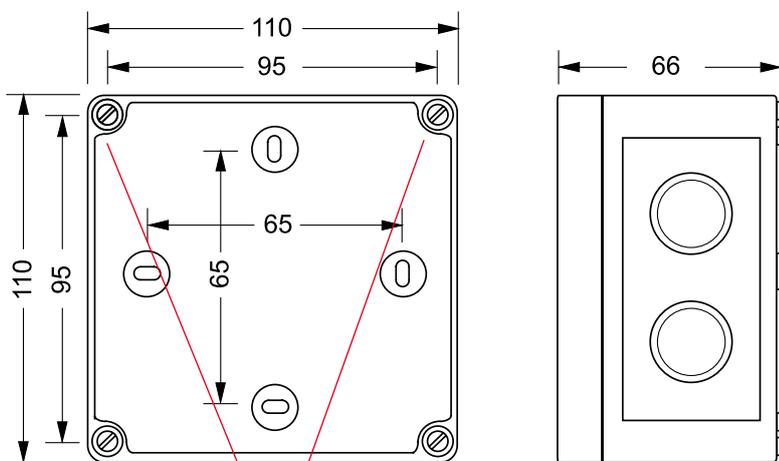

Ideale Wandmontage:  
Deckel öffnen und an allen  
4 Ecken passende  
Schrauben einführen.

*Ideal wall mounting:  
Open cover and insert  
screws at all 4 corners.*



Die Länge der Verbindungskabel zum EGS AE Controller sollten nicht 50m (0,5mm<sup>2</sup>WG21) bzw. 35m (0,34mm<sup>2</sup>/AWG22) überschreiten. Abgeschirmte, geerdete Leitungen sind wichtig.  
Wires connected to the EGS AE Controller shall not exceed 50m in length for 0,5mm<sup>2</sup> WG21 respectively 35m for 0,34mm<sup>2</sup>/AWG22. Shielded wires with shield connected to earth are highly recommended.

### Zubehör (optional) Accessories (optional)



#### Rammschutz Edelstahl-Blechteil

Abmessungen (H x B x T) ..... 100 x 214 x 87,5 mm ...  
Blechstärke ..... 1,5 mm  
Werkstoff ..... 1.4301(X5CrNi18-10)  
Bestellbezeichnung ..... EGS Rammschutz


#### Crash protection stainless steel sheet part

Dimensions (H x W x D) ..... 100 x 214 x 87,5 mm  
Plate thickness ..... 1,5 mm  
Material ..... 1.4301(X5CrNi18-10)  
Ordering designation ..... EGS Rammschutz



**Bitte Sicherheitshinweise beachten!**  
**Please observe safety instructions !**

## Anschluss / Connection

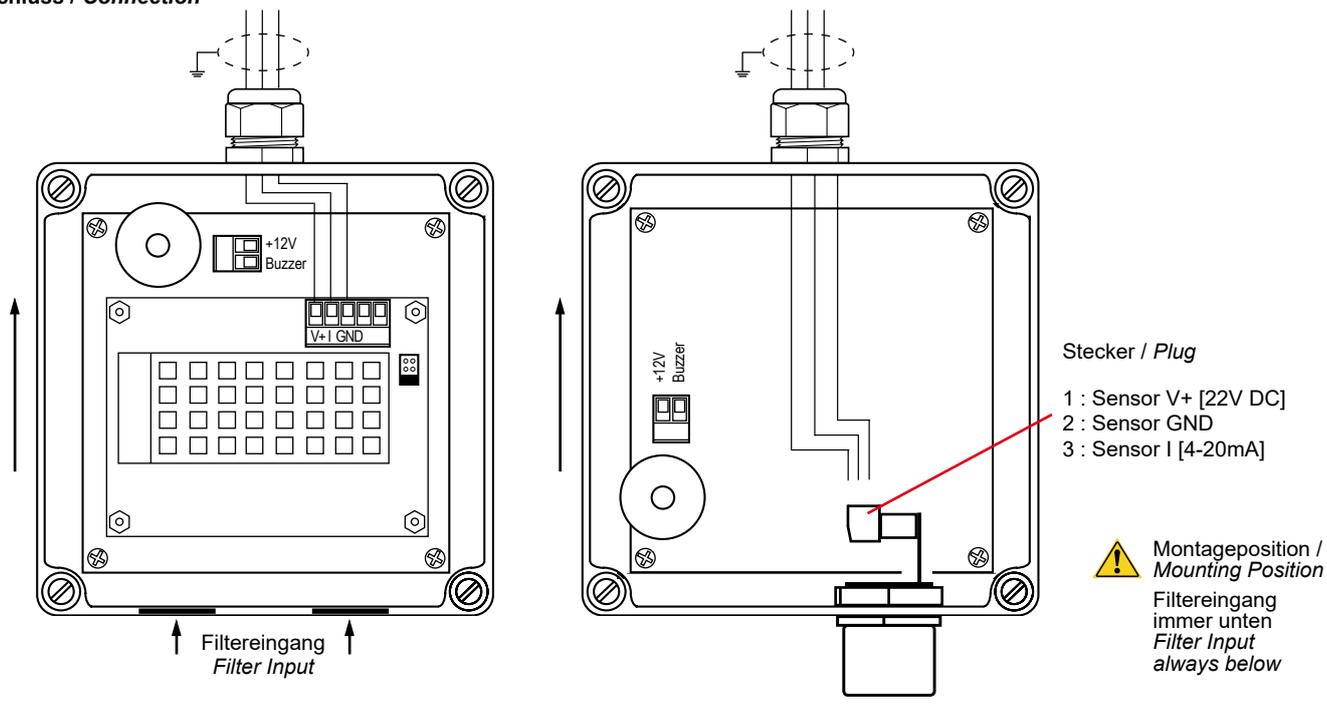

## ALLGEMEINE ANSCHLUSS- UND SICHERHEITSHINWEISE



Hinweis

Diese Anleitung enthält Sicherheitshinweise und muss dem Nutzer jederzeit zugänglich sein. Jede Abweichung von den in diesem Dokument, aufgeführten Empfehlungen führt zum Erlöschen aller Gewährleistungen. Jeder Benutzer trägt die volle Verantwortung für die Qualität seiner Arbeit.



Achtung

Die Installation und Inbetriebnahme des Gerätes muss durch qualifizierte Fachkräfte durchgeführt werden. Das Gerät darf nur für den hier beschriebenen Einsatzzweck verwendet werden.

Für alle EGS CO2 AE und EGS CO2 SE, die zur Leckageerkennung am Aufstellungsort von Wärmepumpen und Kälteanlagen installiert wurden, müssen gemäß EN 378-3 mindestens jährlich überprüft werden. Die Ergebnisse der Überprüfungen müssen in einem Anlagenprotokoll festgehalten werden.

Um die Funktionen sicher zu stellen, sind für die Inspektion folgende Überprüfungen und Tätigkeiten durchzuführen und zu dokumentieren:

- Sichtkontrolle der Geräte sowie der Verdrahtung auf Beschädigung, Vandalismus etc.
- Entfernen von Staubablagerungen, insbesondere am Gaseinlass der Sensoreinheit
- Bei starker Verschmutzung ist gegebenenfalls die Sensoreinheit auszutauschen
- Prüfung der Alarmeinrichtung und Alarmmeldung mit einem Gasgemisch, bei dem der CO<sub>2</sub>-Anteil 10-20% über der eingestellten Warngrenze liegt

Zusätzlich ist das EGS CO<sub>2</sub> SE in regelmäßigen Abständen zu kalibrieren. Die Notwendigkeit der Kalibrierung hängt von den Umgebungsbedingungen am Einsatzort ab und muss erfolgen wenn die oben genannte Überprüfung negativ ausgefallen ist, längstens aber nach 4 Jahren Betriebszeit.

Die Kalibrierung der kompletten Sensoreinheit erfolgt im Werk ELREHA. Hierzu senden sie ihr EGS CO<sub>2</sub> SE zur Kalibrierung ins Werk ein oder sie bestellen eine kalibrierte Sensoreinheit im Austauschverfahren.

## GENERAL CONNECTION & SAFETY INSTRUCTIONS



Notice

This manual contains safety instructions and must be available for the user at any time. Any deviation from the specified recommendations outlined in this document will void all warranties. Each user bears full responsibility to utilize quality workmanship.



Caution

Electrical installation and placement into service has to be performed by qualified personnel only. The device may only be used for its designated purpose.

For all EGS CO<sub>2</sub> AE and EGS CO<sub>2</sub> SE installed for leakage detection at the installation site of heat pumps and refrigeration systems, at least an annual check must be carried out in accordance with EN 378-3. The results of the checks must be recorded in an installation log.

In order to ensure the functions, the following checks and activities must be performed and documented for the inspection:

- Visual inspection of the devices and the wiring for damage, vandalism, etc.
- Removing dust deposits, especially at the gas inlet of the sensor unit
- On heavy contamination, replacement of the sensor unit if necessary
- Checking the alarm device and alarm message with a gas mixture in which the CO<sub>2</sub> content is 10-20% above the set warning limit

In addition, the EGS CO<sub>2</sub> SE must be calibrated at regular intervals. The need for calibration depends on the environmental conditions at the place of use and must be carried out if the above-mentioned check has been negative, but at the latest after 4 years of operation.

The calibration of the complete sensor unit takes place in the ELREHA factory. To do this, send your EGS CO<sub>2</sub> SE to the factory for calibration or order a calibrated sensor unit in exchange.



This device complies with the requirements of EU directives 2014/30/EC and 2014/35/EC as well as the applicable standards. The declaration of conformity is deposited at the following address:

**ELREHA** Elektronische Regelungen GmbH  
Schwetzinger Str. 103 D-68766 Hockenheim Phone: +49 6205 2009-0 E-mail: sales@elreha.de

### HINWEIS

Diese Anleitung haben wir mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Änderungen wegen technischer Aktualisierungen oder aus anderen Gründen behalten wir uns vor. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät der hier beschriebenen Ausführung entspricht.

### NOTICE

This manual has been set up with care and our best knowledge. We reserve the right to change this manual for any reason, including but not limited to technical updates. Please make sure your device complies with the model described herein.